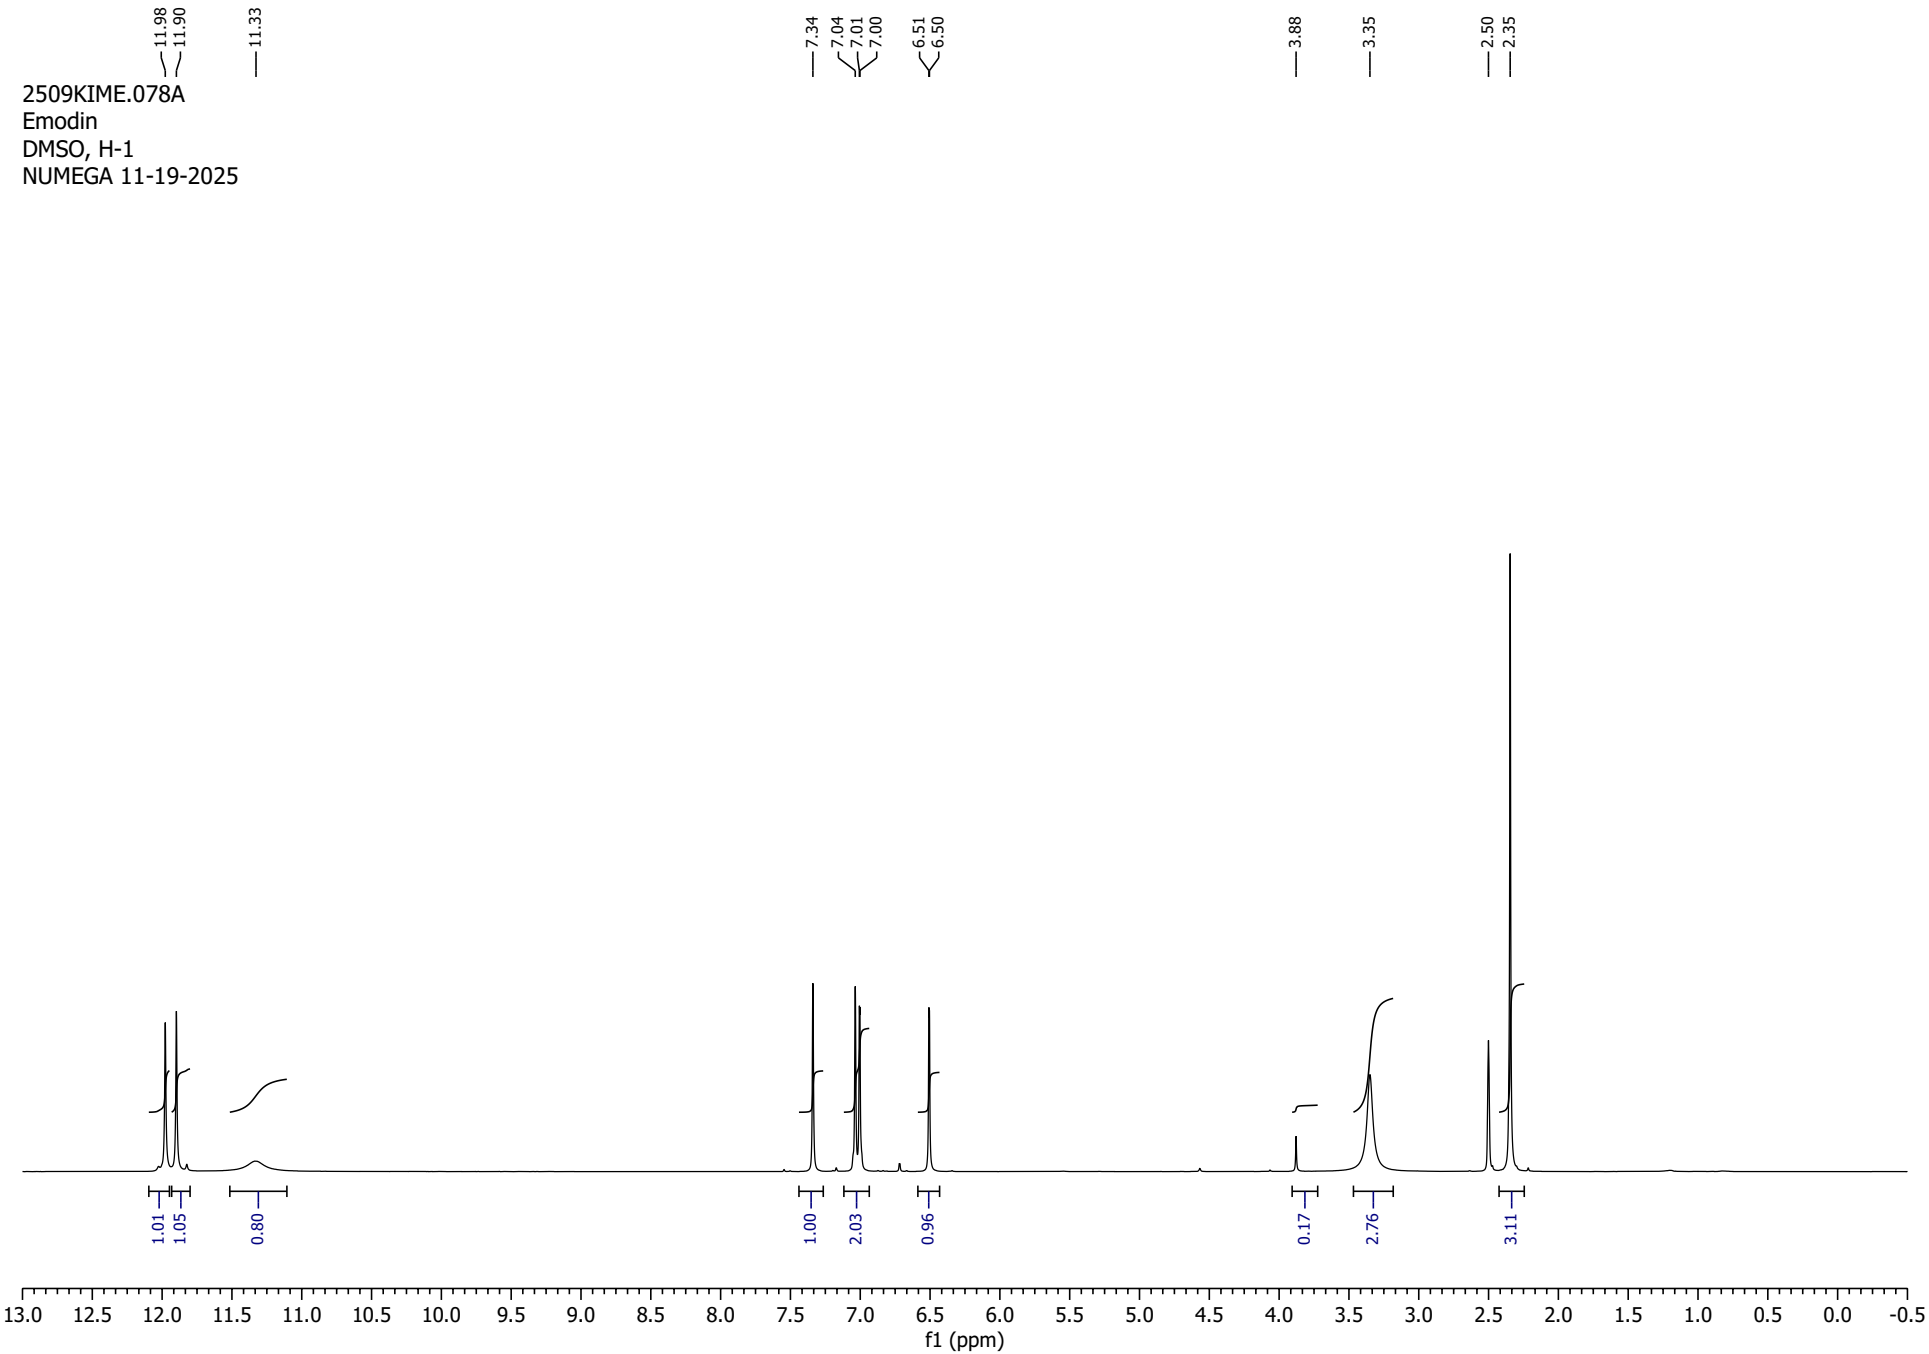
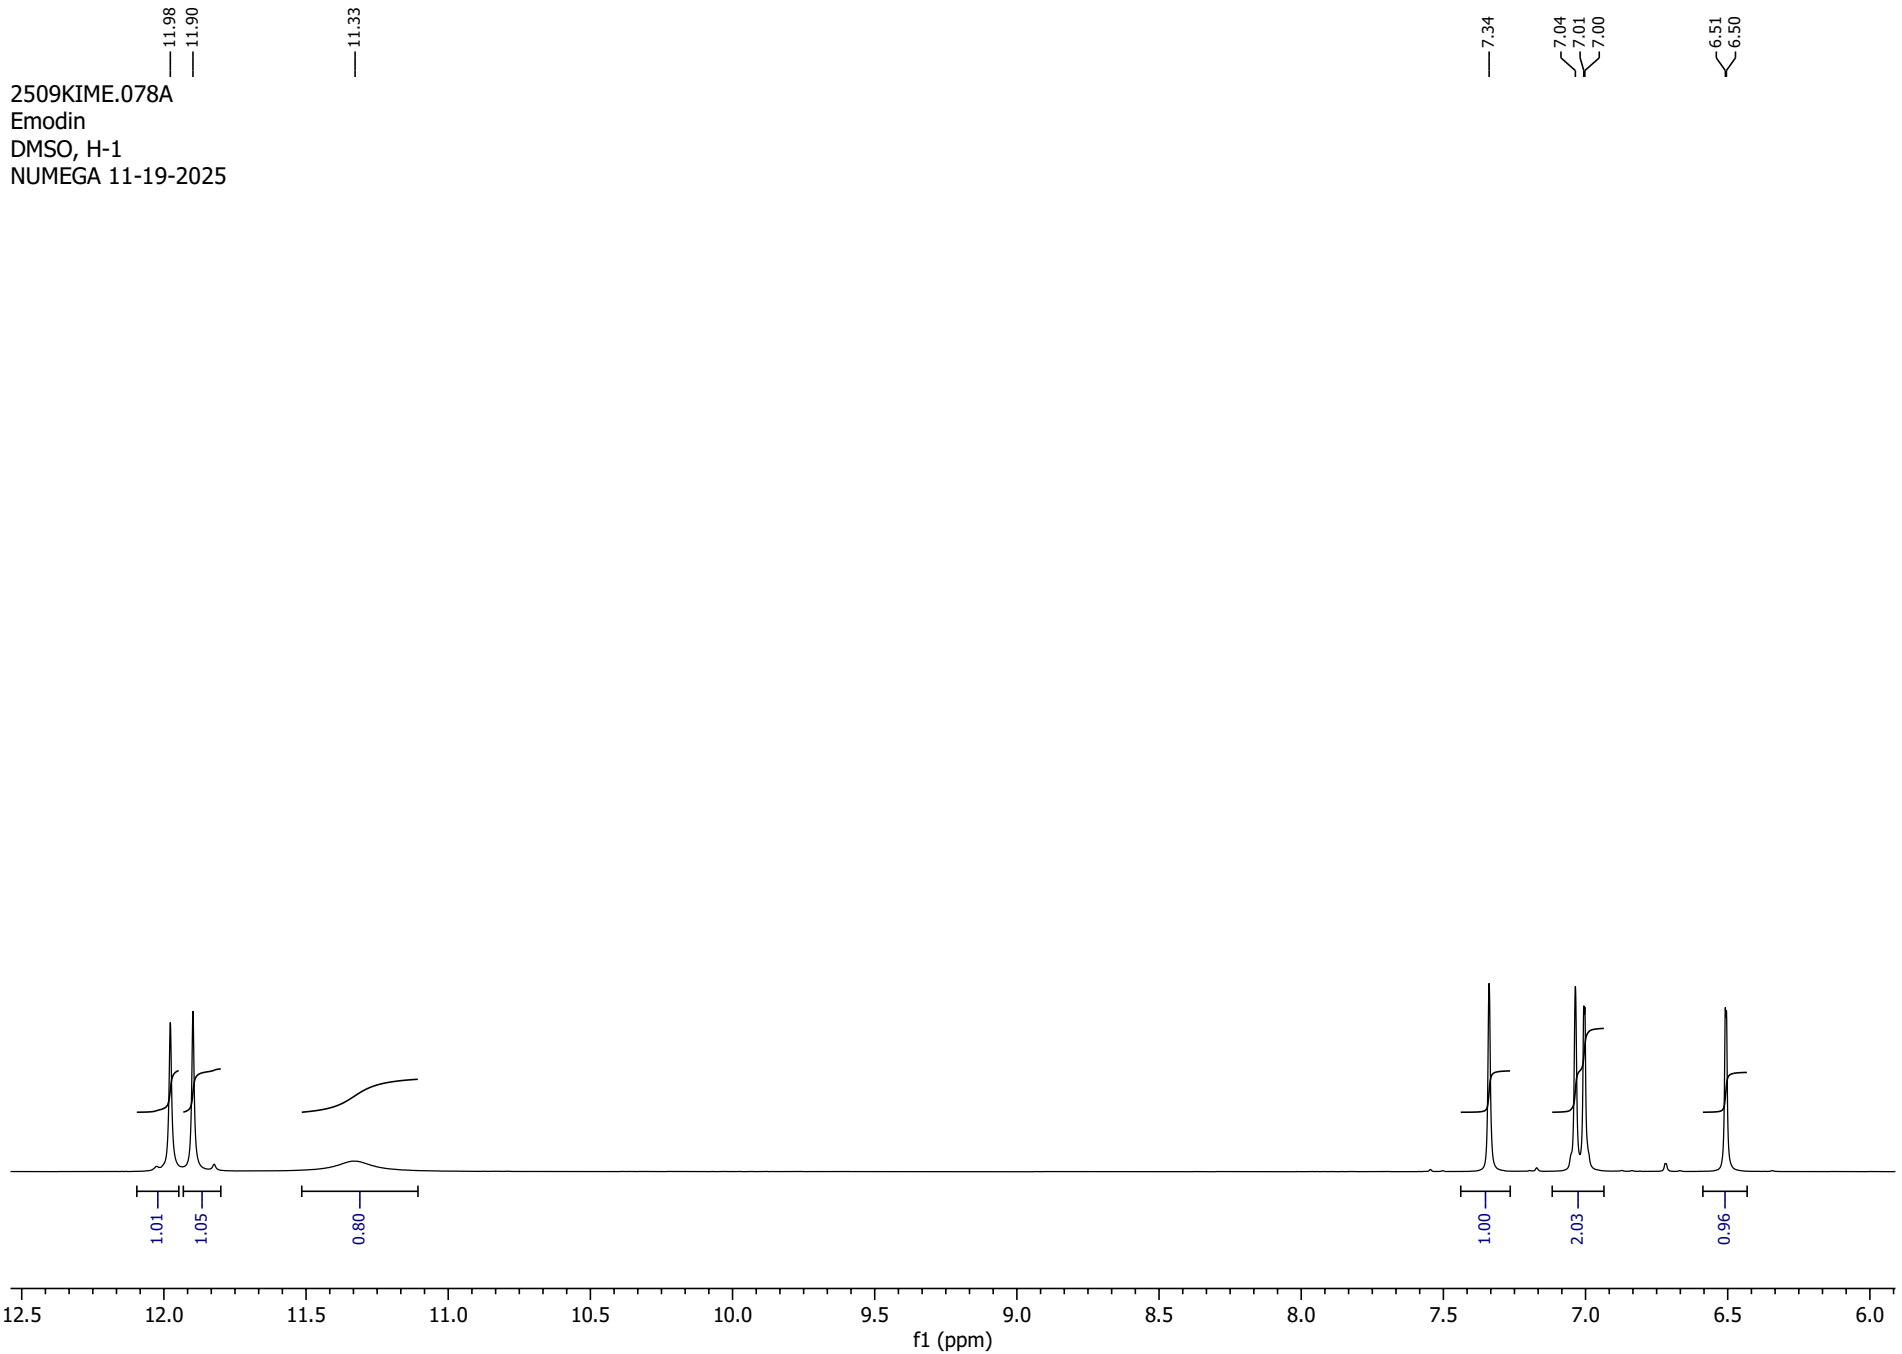
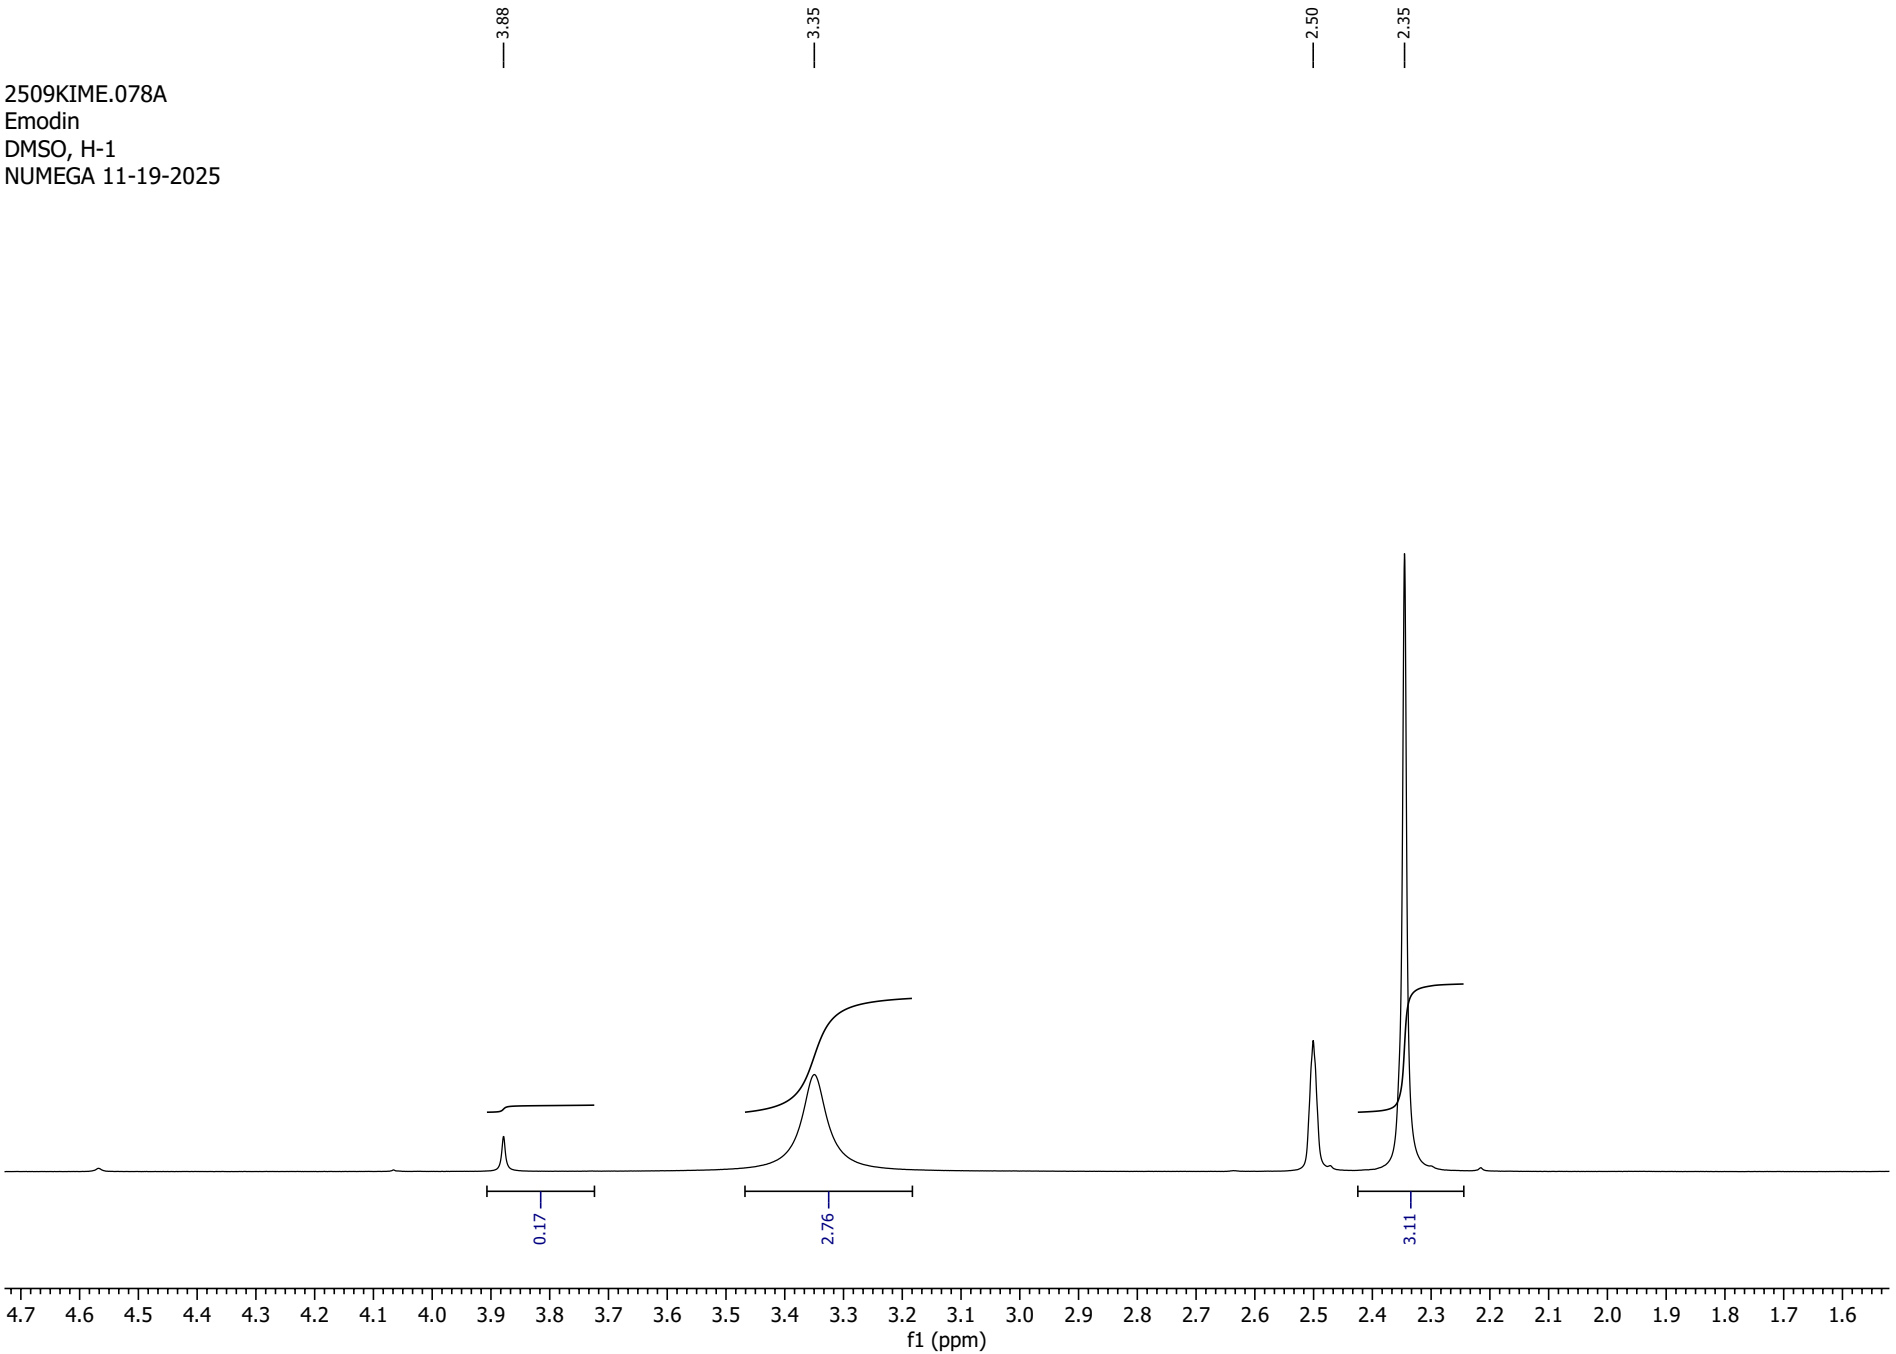
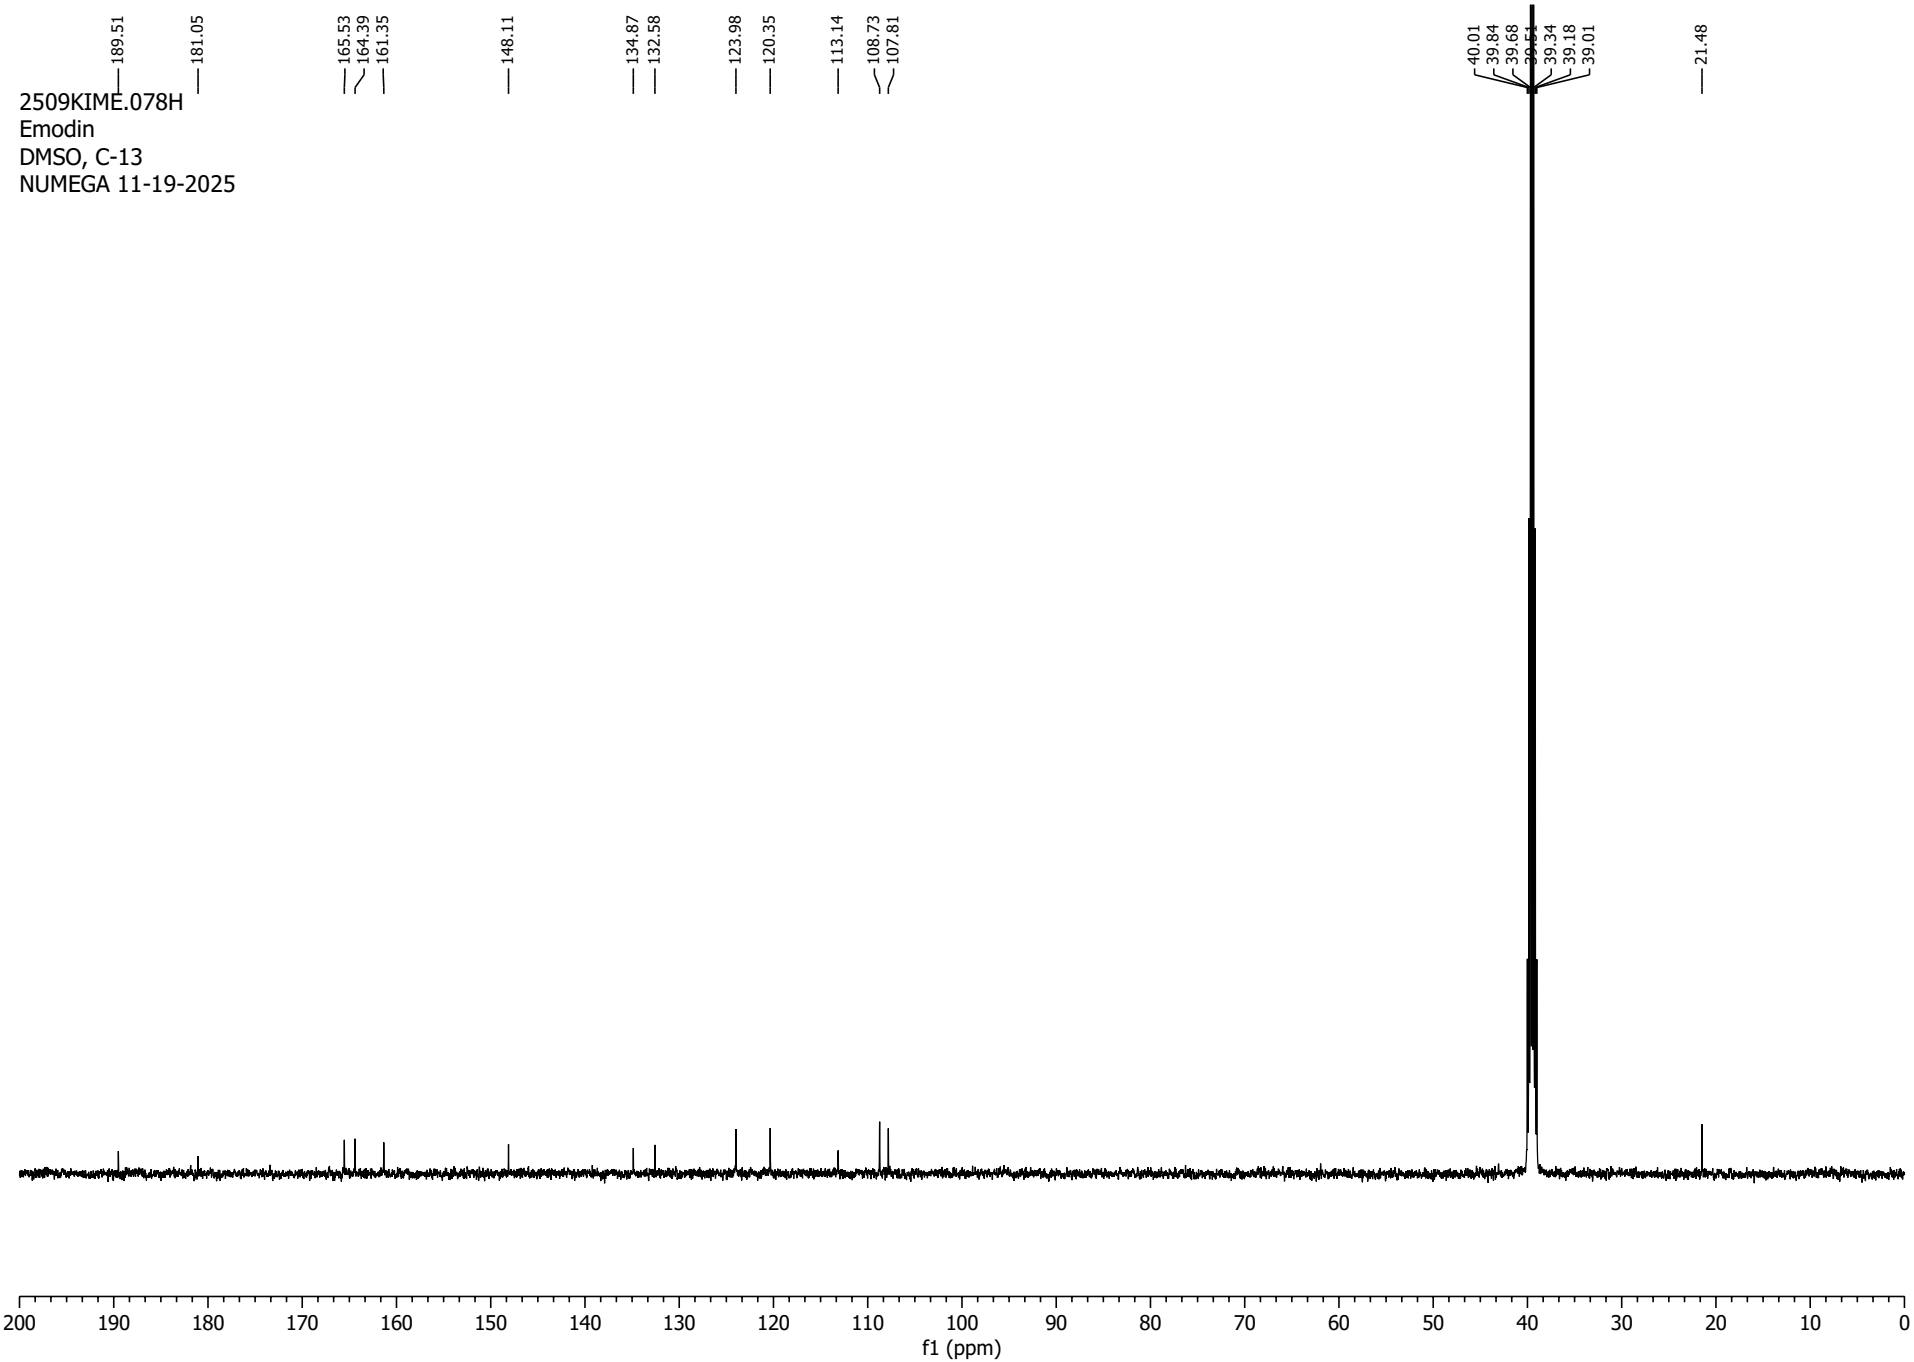
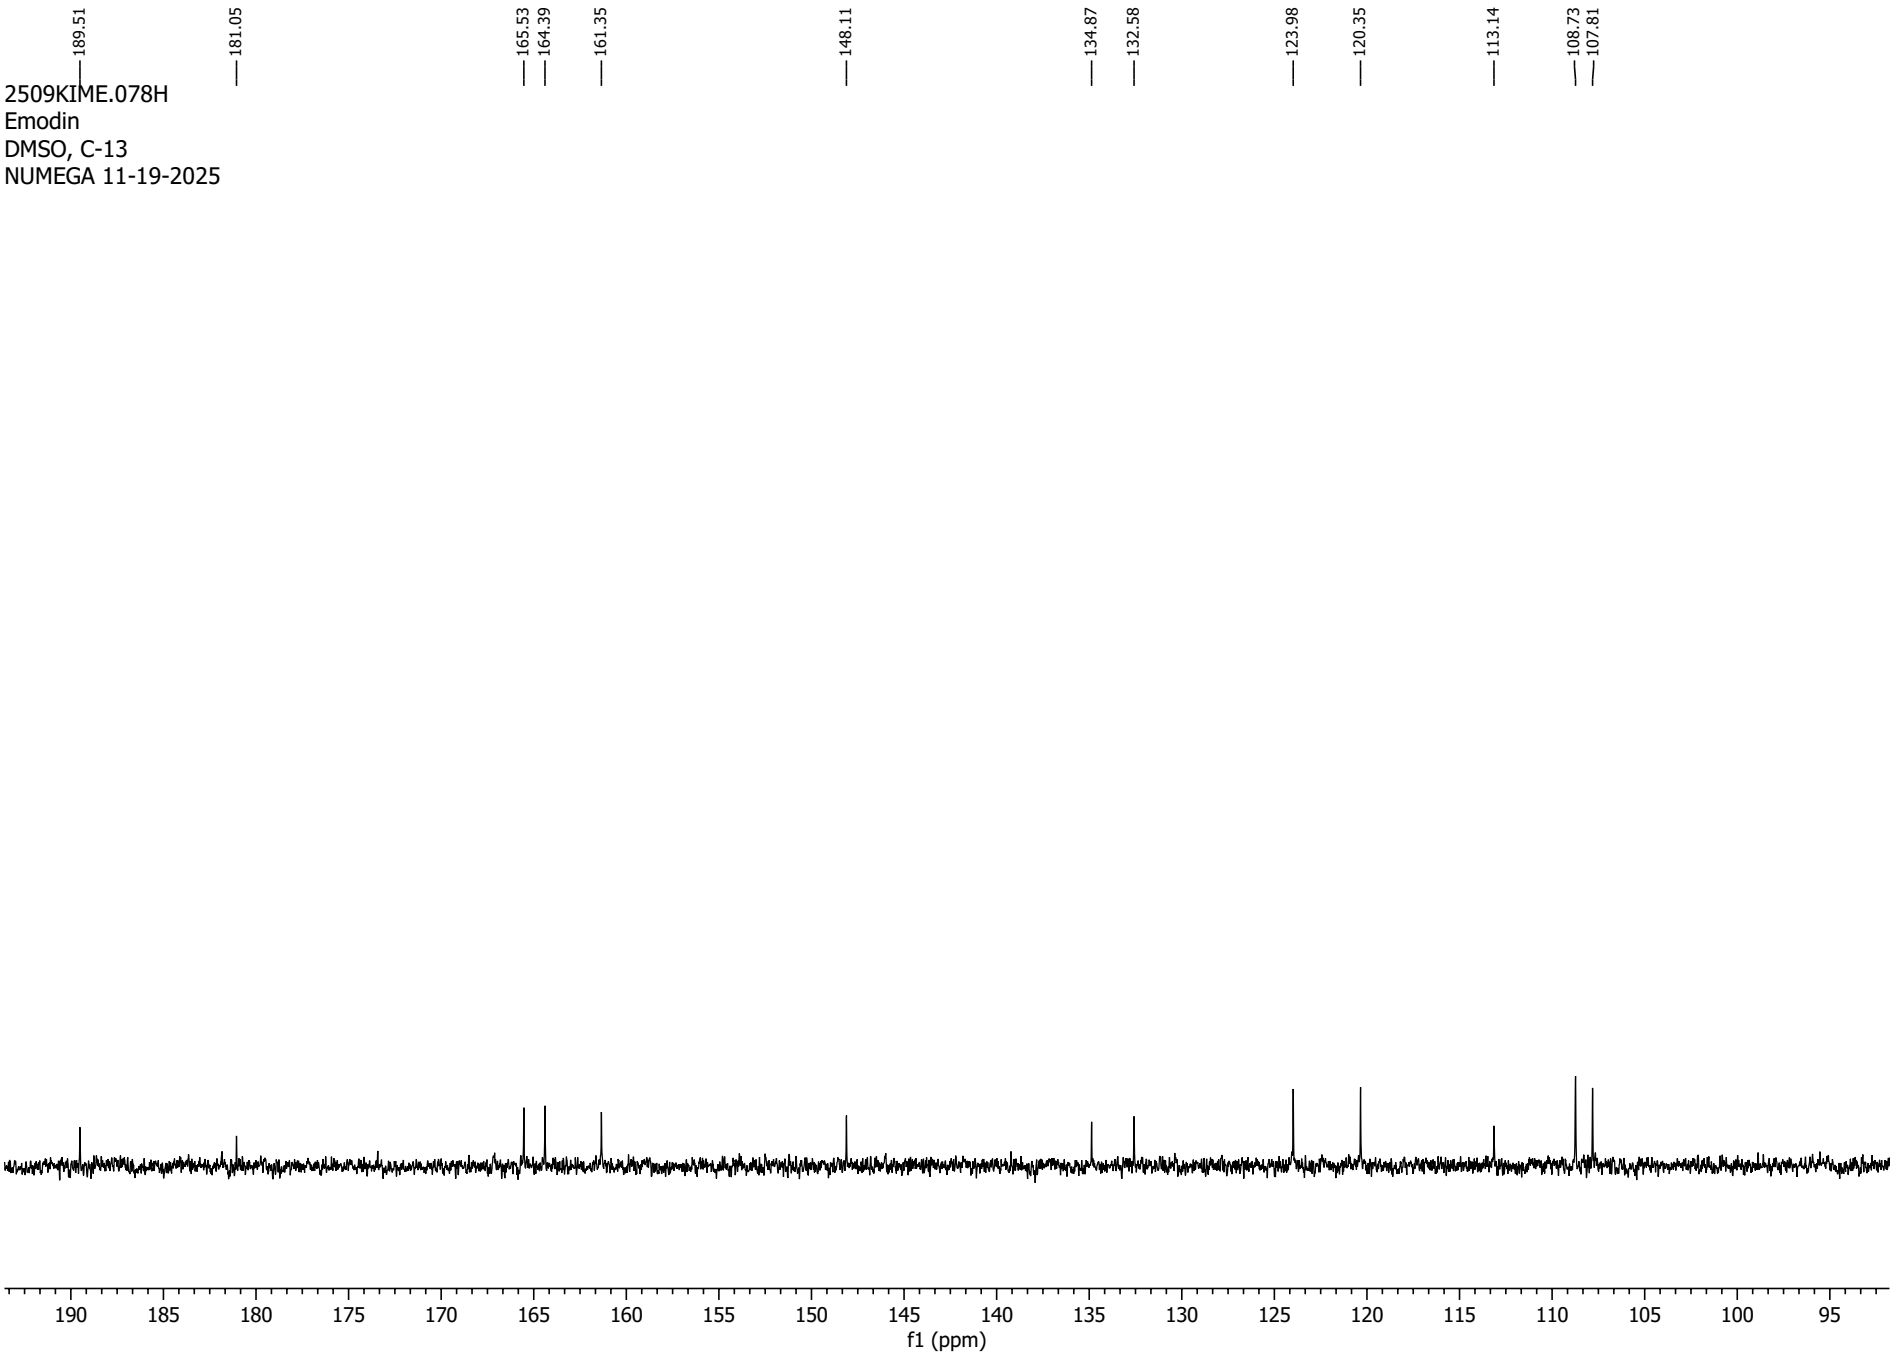

11.98
11.90
11.33
7.34
7.04
7.01
7.00
6.51
6.50
3.88
3.35
2.50
2.35
2509KIME.078A
Emodin
DMSO, H-1
NUMEGA 11-19-2025
1.01
1.05
0.80
1.00
2.03
0.96
0.17
2.76
3.11
13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5
f1 (ppm)

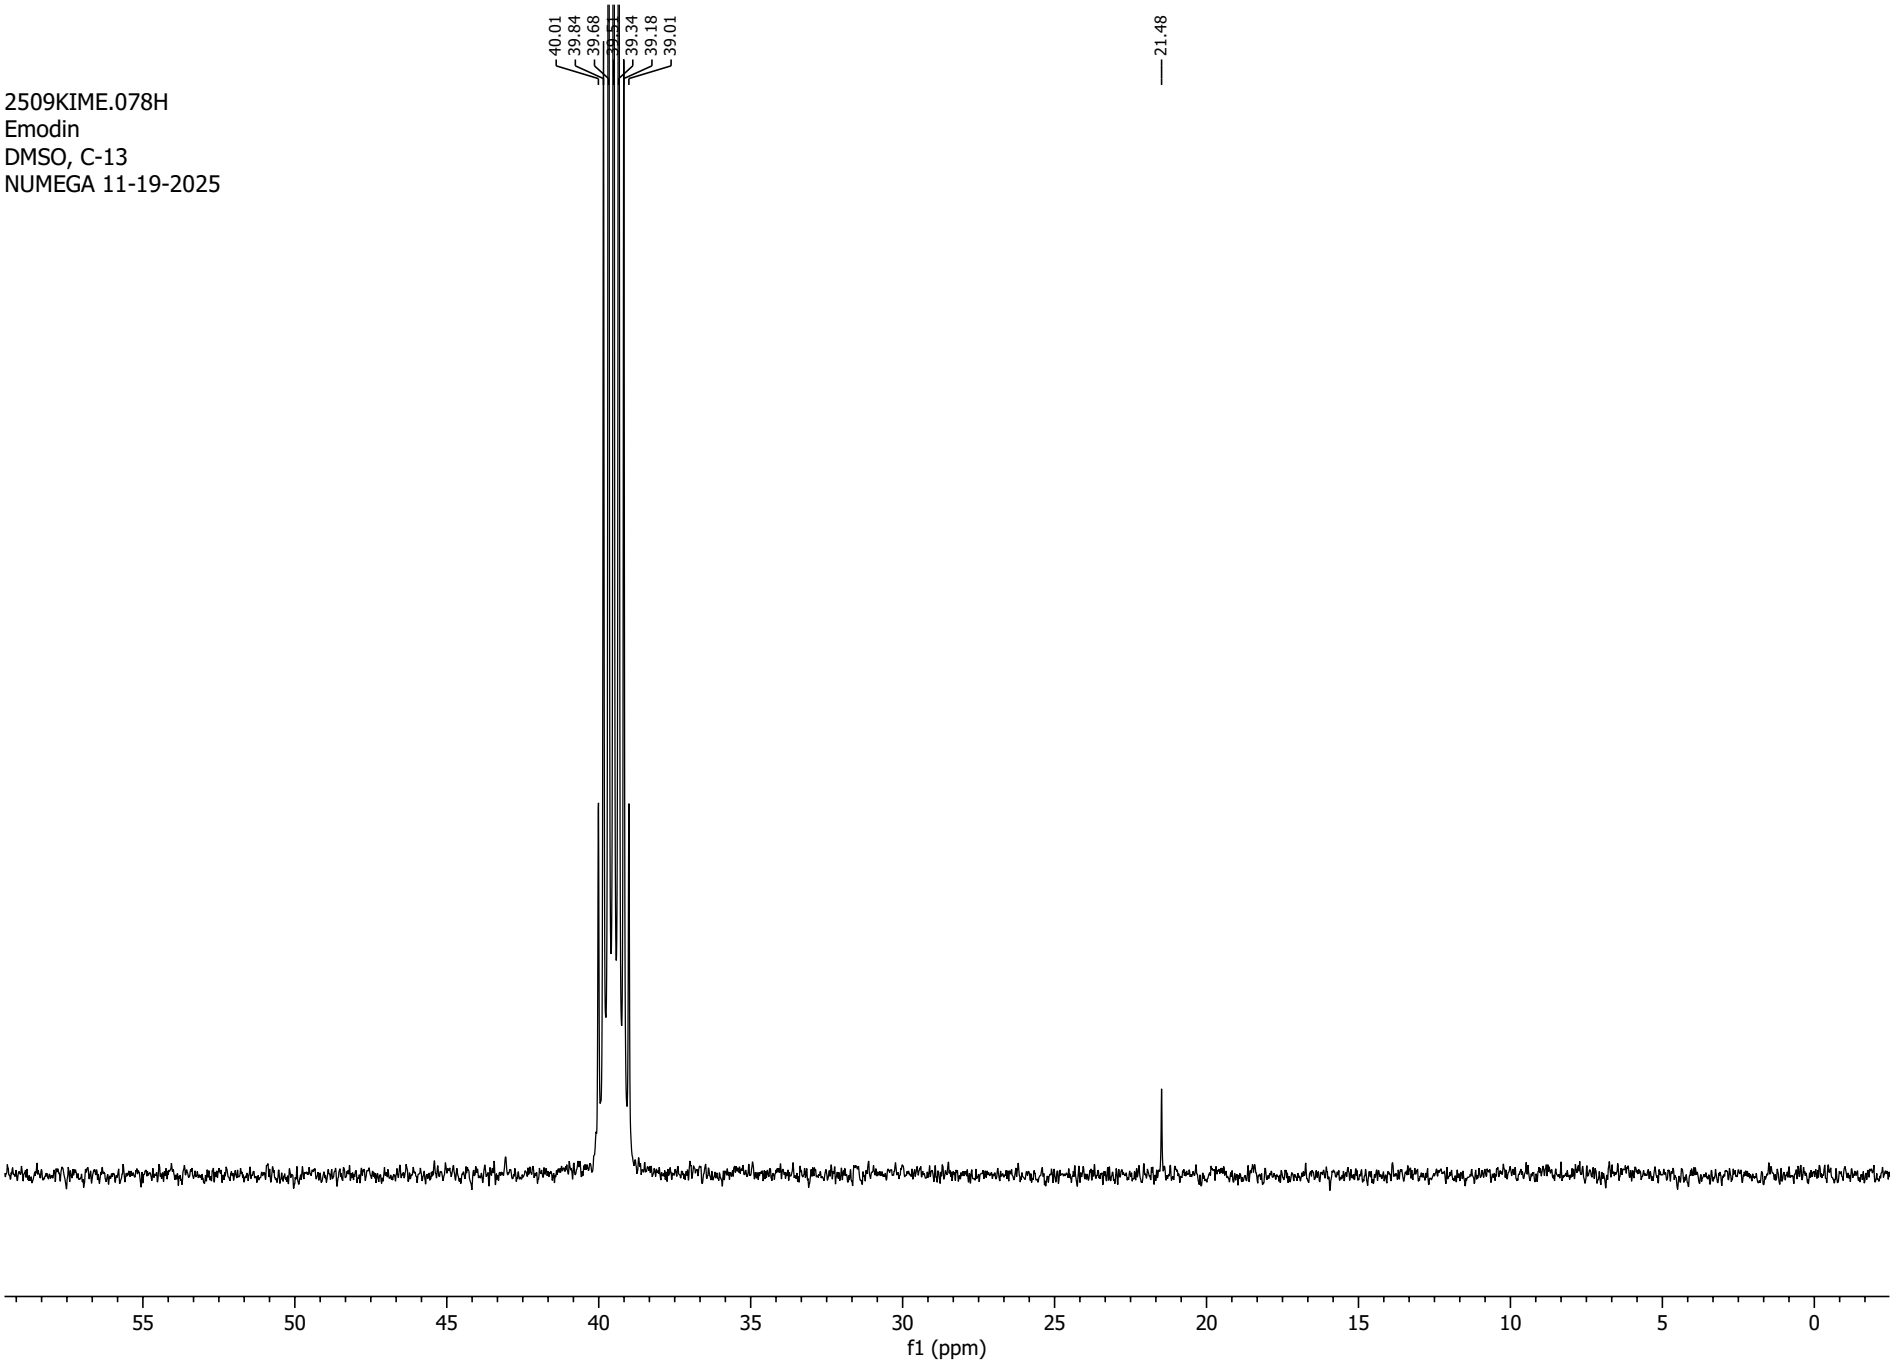

11.98
11.90
11.33
7.34
7.04
7.01
7.00
6.51
6.50
2509KIME.078A
Emodin
DMSO, H-1
NUMEGA 11-19-2025
1.01
1.05
0.80
1.00
2.03
0.96
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
f1 (ppm)

2509KIME.078A
Emodin
DMSO, H-1
NUMEGA 11-19-2025



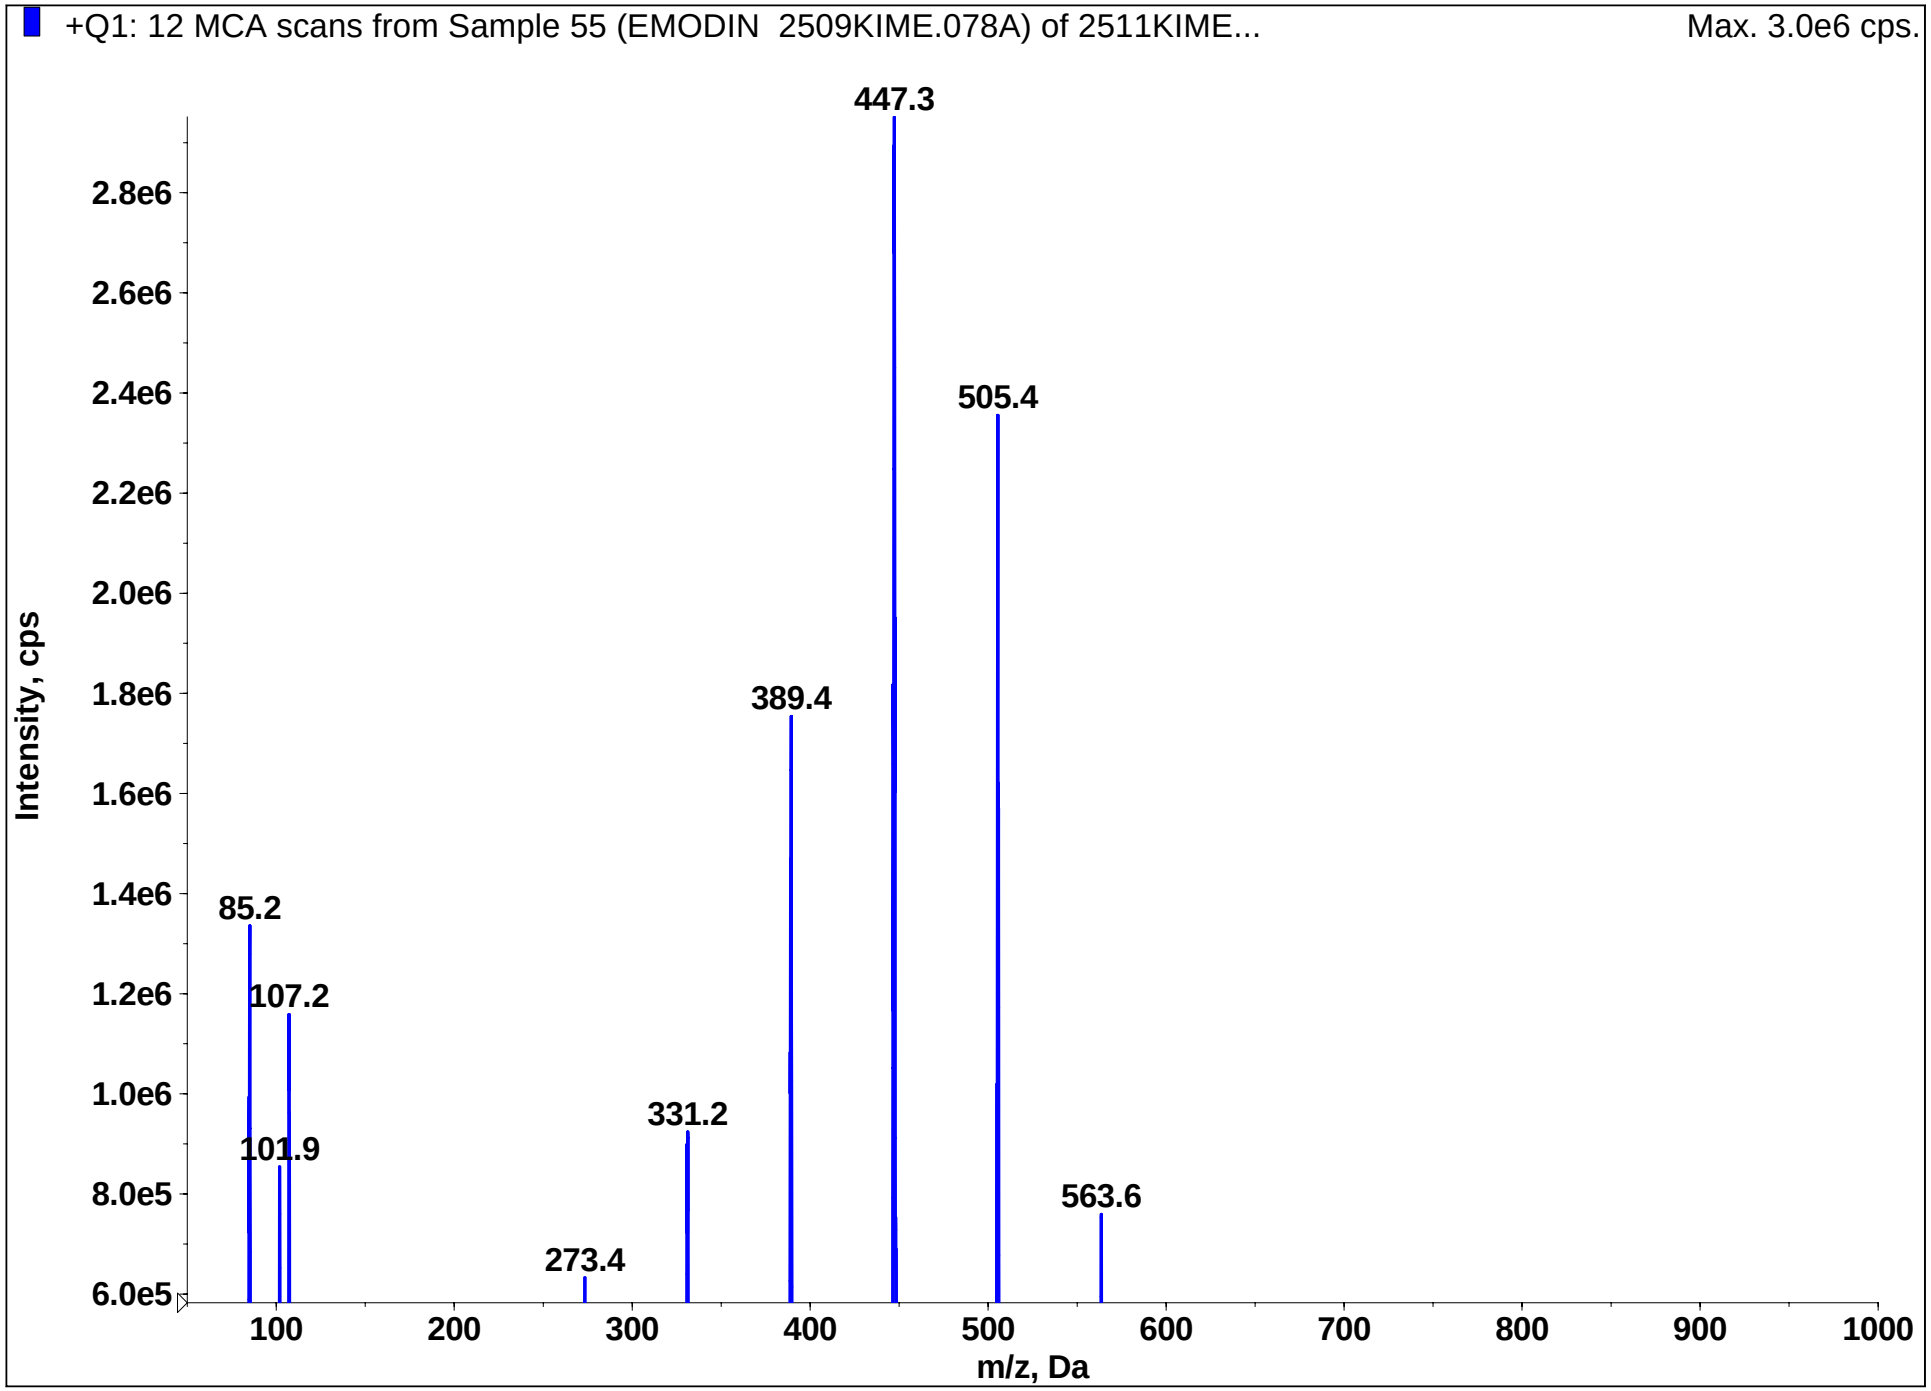

189.51
181.05
165.53
164.39
161.35
148.11
134.87
132.58
123.98
120.35
113.14
108.73
107.81
40.01
39.84
39.68
39.51
39.34
39.18
39.01
21.48
2509KIME.078H
Emodin
DMSO, C-13
NUMEGA 11-19-2025
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
f1 (ppm)


189.51
181.05
165.53
164.39
161.35
148.11
134.87
132.58
123.98
120.35
113.14
108.73
107.81
2509KIME.078H
Emodin
DMSO, C-13
NUMEGA 11-19-2025
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
f1 (ppm)


40.01
39.84
39.68
39.51
39.34
39.18
39.01
21.48
2509KIME.078H
Emodin
DMSO, C-13
NUMEGA 11-19-2025
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
f1 (ppm)

NuMega Resonance Labs
Sample Name: EMODIN 2509KIME.078A
Acq. Date: Thursday, November 20, 2025

Polarity/Scan Type: Positive Q1 MS



NuMega Resonance Labs
Sample Name: EMODIN 2509KIME.078A
Acq. Date: Thursday, November 20, 2025

Polarity/Scan Type: Negative Q1 MS

